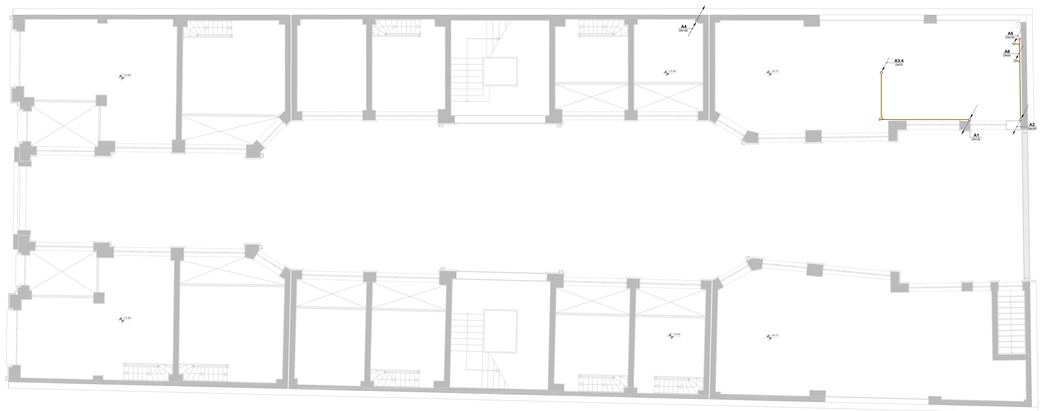

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΜΟΝΤΩΝ ΕΥΑΙΣΤΗΣΕΣ ΠΕΞΟΣ 6Μ
- ΑΓΩΓΟΣ ΒΡΟΧΟΦΩΝΩΝ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΜΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΜΙΞΗΣ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΜΟΝΤΩΝ ΚΑΜΙΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
- 2% — ΚΛΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΩ 2%
- A4 — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (Φα.α)
- A4 — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Φα.α)
- MA — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΧΑ. ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Φα.α)
- TX — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΓΩΓΟΣ ΒΡΟΧΟΦΩΝΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Φα.α)
- ΣΤΥΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΩ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΩ
- ΣΤΥΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΩ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΩ
- ΣΤΥΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- 200/100 — ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΟΥΣ
- ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΚΑΛΥΦΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟΣΕΙΡΑΣ
- ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΡΑΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΣΕΙΡΑΣ
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΠΥΡΑΝΤΟΣ κ.α. ΒΠ)
- 40 kg — ΣΩΣΤΗΡΑς ΠΥΡΟΣβΕΣΤΗς ΙΣΧΥΟΣ 40kg
- ΔΕΙΓΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΡΝΟΥ
- ΑΠΟΡΡΟΗ ΒΡΟΧΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΕΠΕΙΣΕ ΑΝΑΜΕΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΟΣ ΠΥΡΑΣΒΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 34kg ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΥΡΗΝΑ ΕΞΟΔΟ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ Η ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΥΡΗΝΑ ΕΞΟΔΟ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ Η ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΥΡΗΝΑ ΕΞΟΔΟ
- 4 x 36mm — ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΒΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΡΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 4 ΑΝΟΙΞΕΩΝ (+4)
- Φα 2x1,5 PVC 25 — ΑΡΠΑΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΡΟΥΧΟ Νο.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (2 x 25cm) (3x6kg) (cm)
- Φα 2x1,5 PVC 25 — ΑΡΠΑΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΡΟΥΧΟ Νο.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (2 x 25cm) (3x6kg) (cm)
- B 2x1,5 PVC 25 — ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΟ ΥΛΟΚΟΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (2 x 25cm) (3x6kg) (cm)
- 2x1,5 PVC 25 — ΟΡΘΟΣΤΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (2 x 25cm) (3x6kg) (cm)
- ΑΡΠΑΣΤΟ ΦΟΡΑΝΑΣ ΦΟΡΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (2 x 25cm) (3x6kg) (cm)
- 200 — ΑΡΠΑΣΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΛΙΑ, ΑΝΑΜΟΝΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. 4x6cm (3x6kg) (cm)
- 200 — ΑΡΠΑΣΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΛΙΑ, ΑΝΑΜΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤ. 4x6cm (3x6kg) (cm)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : ΤΟ ΠΡΟΣΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΟΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ 0m

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΛΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ.
   ΣΤΟ ΕΥΚΟΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΑ ΣΠΡΙΟΚΑΛΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΠΛΟΝΕΙ ΕΝΑ ΠΑΝΤΕΜΑΒΕΣ.
2. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣΤΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΟΥΣ.
   Σ' ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΒΕΣΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩΠΕΠΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΧΟΥ ΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΑΒΟΥ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΠΟΥΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΥΡΑΣΒΕΣΤΗΣΕΙΣ.
3. Α. ΑΠΟΣΤΕΙΧΟΥ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙ ΑΝΑΚΛΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΜΠΟΝΑΚΙΟΥ.
   Β. ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΕΝΩ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ.
4. Τα ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΝΩΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
5. Τα ΑΚΡΙΒΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΝΩΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC (ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΒΡΙΟΥ)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
(mm)	(mm)	(mm)
12/15	16	1,5
16/20	20	1,5
20/25	25	1,5
25/32	32	1,5
32/40	40	1,5
40/50	50	1,5
50/63	63	1,5
63/75	75	1,5
75/90	90	1,5
90/110	110	1,5
110/125	125	1,5
125/140	140	1,5
140/160	160	1,5
160/180	180	1,5
180/200	200	1,5

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΗΔΙΚΑ Α.Ε.**

ΕΡΓΟ: **ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

ΘΕΣΗ: **ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ**

Ο.Τ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΟ ΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΤΡΙΦΩΝΟΣ **ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

Ι. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αρχιτέκτων

ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ**

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: **Ε.ΑΠ-Π**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΙΟΥΛΙΟΣ 2014**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ | ΣΦΡΑΓΙΔΑ