ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

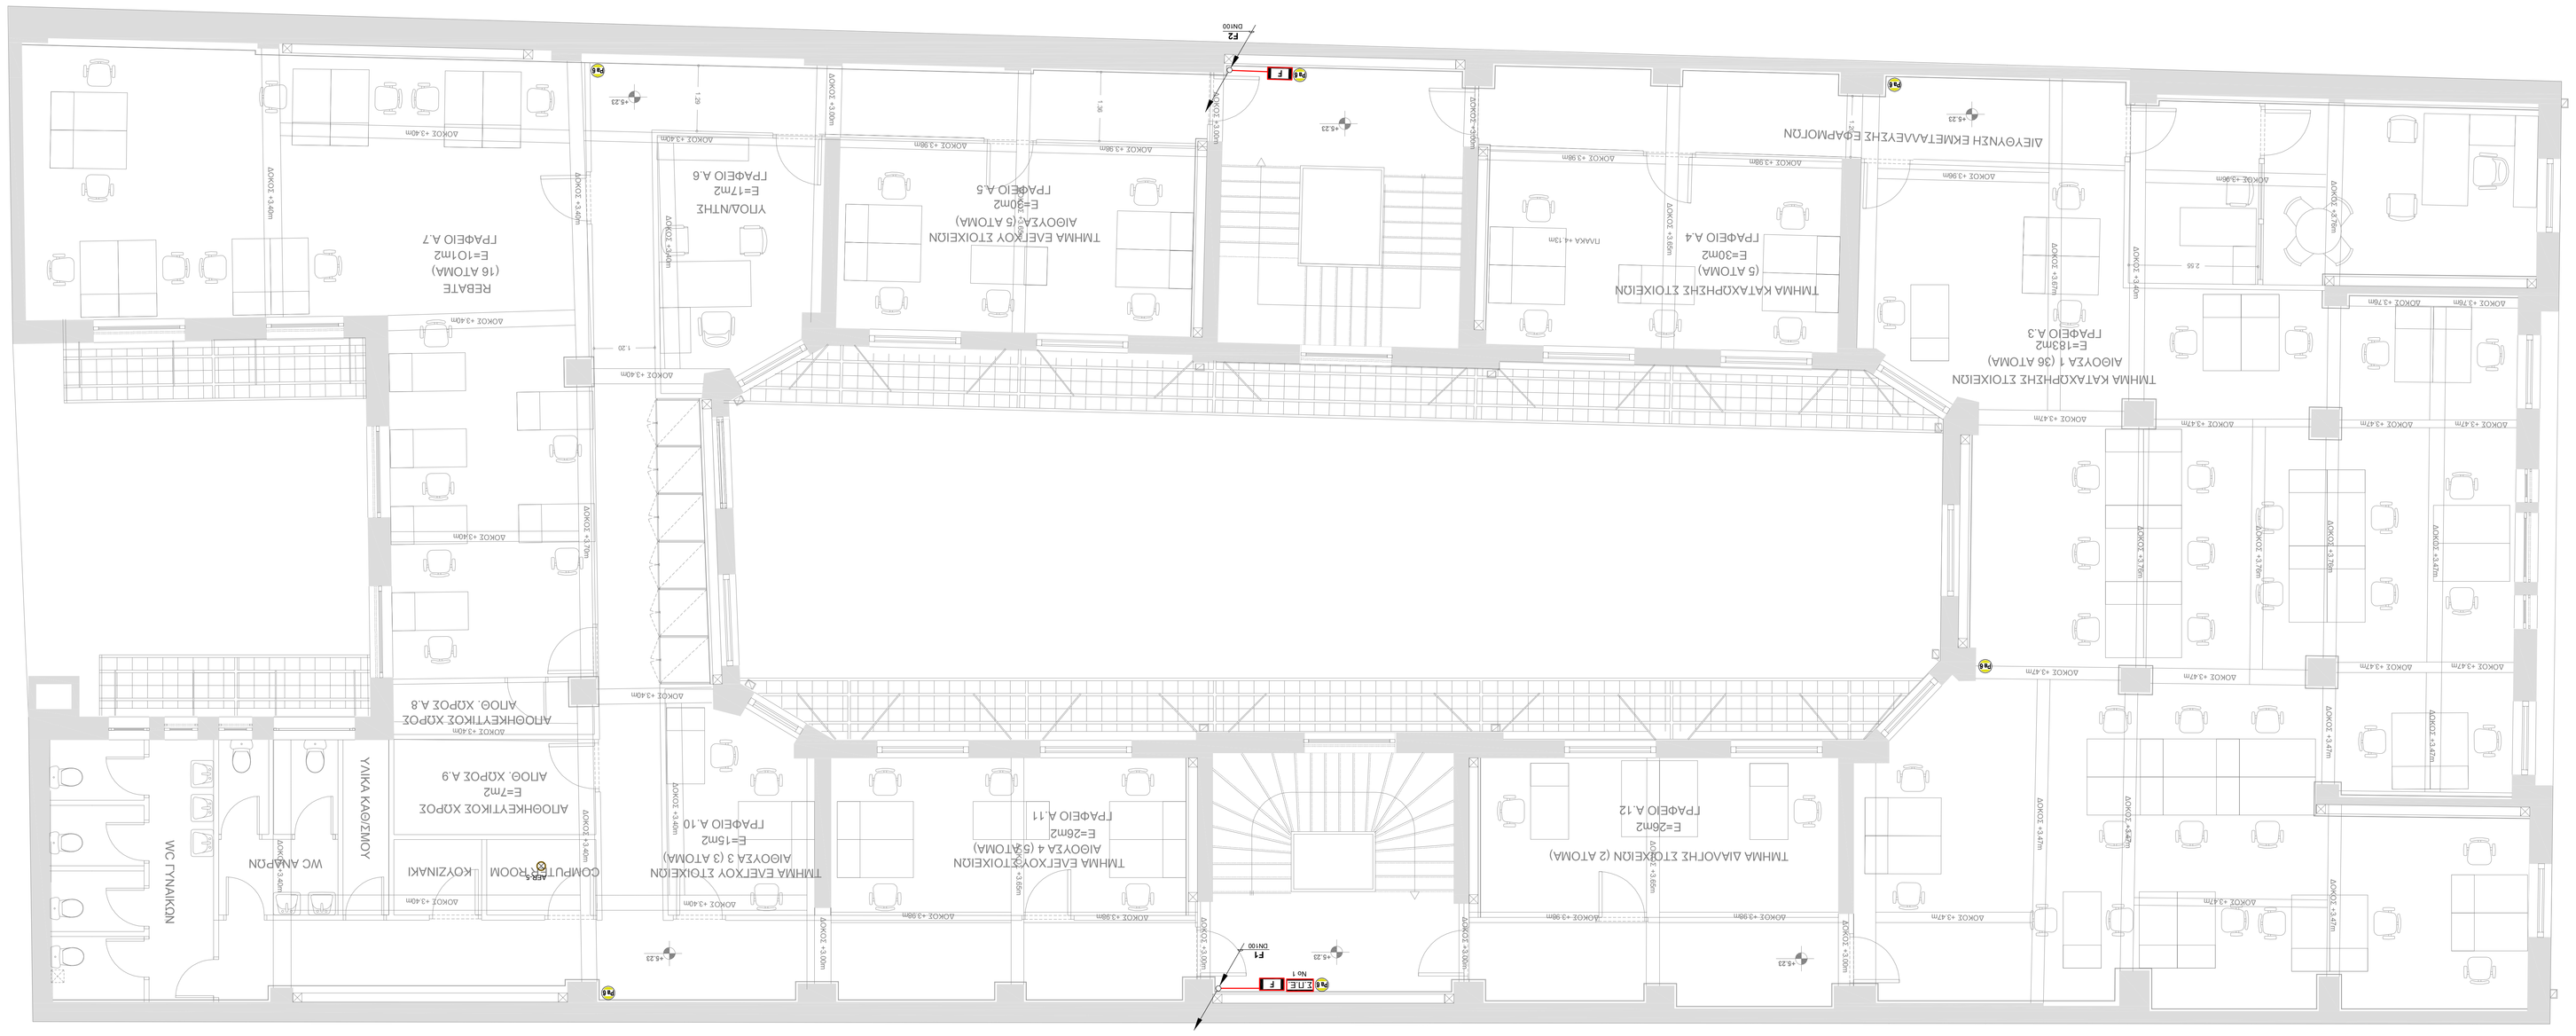

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΟΝ	ΔΙΚΤΥΟ ΣΡΗΝΟΔΕΗ Ø x ΟΝ
ΟΝ	ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥΝΟΥΛ ΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ø x ΟΝ
ΟΝ	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ø x ΟΝ
PX ΟΝ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΗΡΗΝΟΕΙΔΟΥΣ (Ø4 x 1)
BX ΟΝ	ΚΑΤΑΣΟΡΥΦΗΗ ΣΥΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΡΗΝΟΕΙΔΟΥΣ (Ø4 x 1)
	ΣΥΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟ
	ΣΥΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΒΑΝΑ
	ΣΥΜΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑΒΑΝΑ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΟΝΑΚΑ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΟΝΑΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
DN25	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
DN25	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΦΟΥ
	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
	ΑΝΤΛΙΑ
	ΙΔΡΥΜΑ ΦΩΑΣ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΠΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΡΗΝΟΕΙΔΕΩΝ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΙΖΑ
	ΠΥΣΕΛΗ ΜΕ ΜΑΚΡΟ
	ΠΥΣΕΛΗ ΜΕ ΦΩΛΙΑ
	ΠΥΣΕΛΗ ΜΕ ΠΡΙΖΑ
	ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
BLOCK	ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

1. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ ΓΑΒΑΝΑΚΙΑΣΜΟΥΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ 1501-1511 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

2. ΤΟΝ ΑΟΧΛΥΟΠΟΙΟ ΤΗΛΙΑΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ

DN25	1"
DN32	1 1/4"
DN40	1 1/2"
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"

3. Οι ΛΟΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΧΙΧ DN50	1.8 m
ΜΕΧΡΙ ΧΙΧ DN65	2.0 m
ΜΕΧΡΙ ΧΙΧ DN100	3.0 m
DN100 ΚΑΙ ΑΝΩ	3.5 m

4. Οι ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΡΜΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΙΣ Η ΕΠΙΠΛΟΝ ΟΣΕΙΝΑ ΑΝΑΦΟΡΕΝΑ

5. ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟΣΙΟΣΟ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΧΡΩΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

6. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΜΑΝΟΜΑΝΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	**ΗΑΙΚΑ Α.Ε.**
ΕΡΓΟ:	**ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**
ΟΔΟΣ:	**ΟΑΟΣ ΑΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ**
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:	ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Τ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΗΧ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107246000
ΣΤΑΔΙΟ:	**ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΥΣΤΡΙΚΤΩΡ
	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	**Ε.ΠΥ-01**
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ	
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50	
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΙΟΥΛΙΟΣ 2014**	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΤΙΩΑ
ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΗΧ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΚΑΚΗ 2 ΠΕΡΙΒΟΛΑΙ Γ.Κ. 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107246000 - 2107246 ΦΑΞ: 2107213600 ΤΗΛ. 210 7256000 ΦΑΞ 210 7255100	